


消防法に基づくイオンパワーSの引火点測定結果

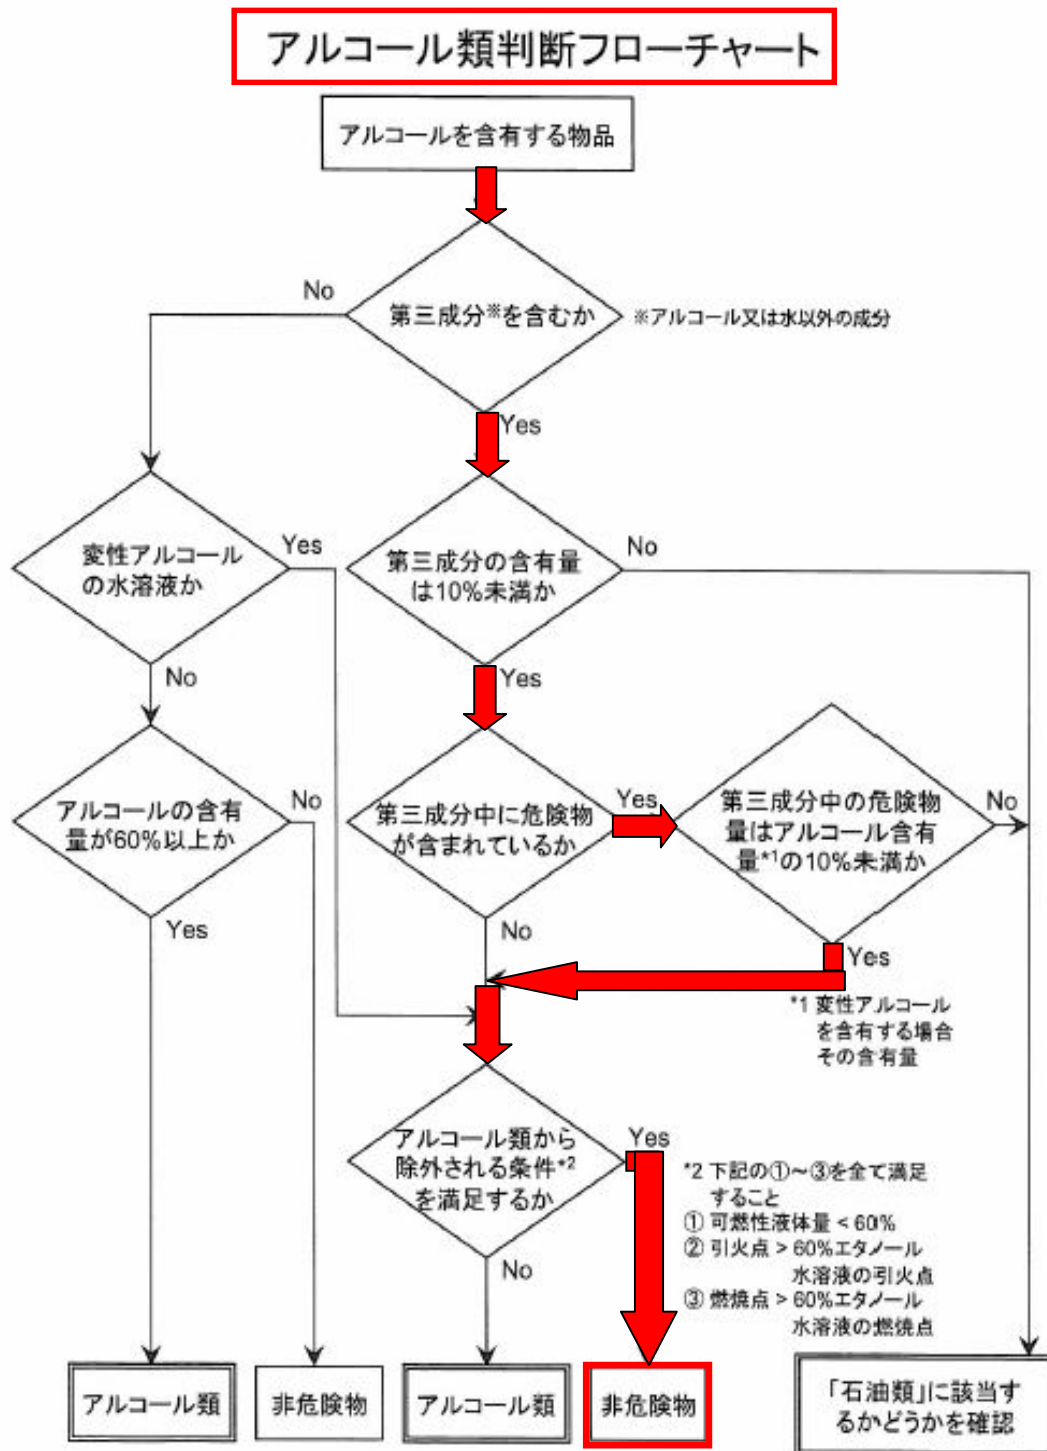

消防法に基づくイオンパワーSの引火点測定結果は非危険物と判断されました。

※引火点測定依頼機関
産業安全技術協会

- ① 可燃性液体量 < 13%です。
- ② 引火点 > 60%エタノール水溶液の引火点 36度です。
- ③ 燃焼点 > 60%エタノール水溶液の燃焼点 燃焼せず。